


Messkonzept Nr. 40 - Kaskadenschaltung mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG

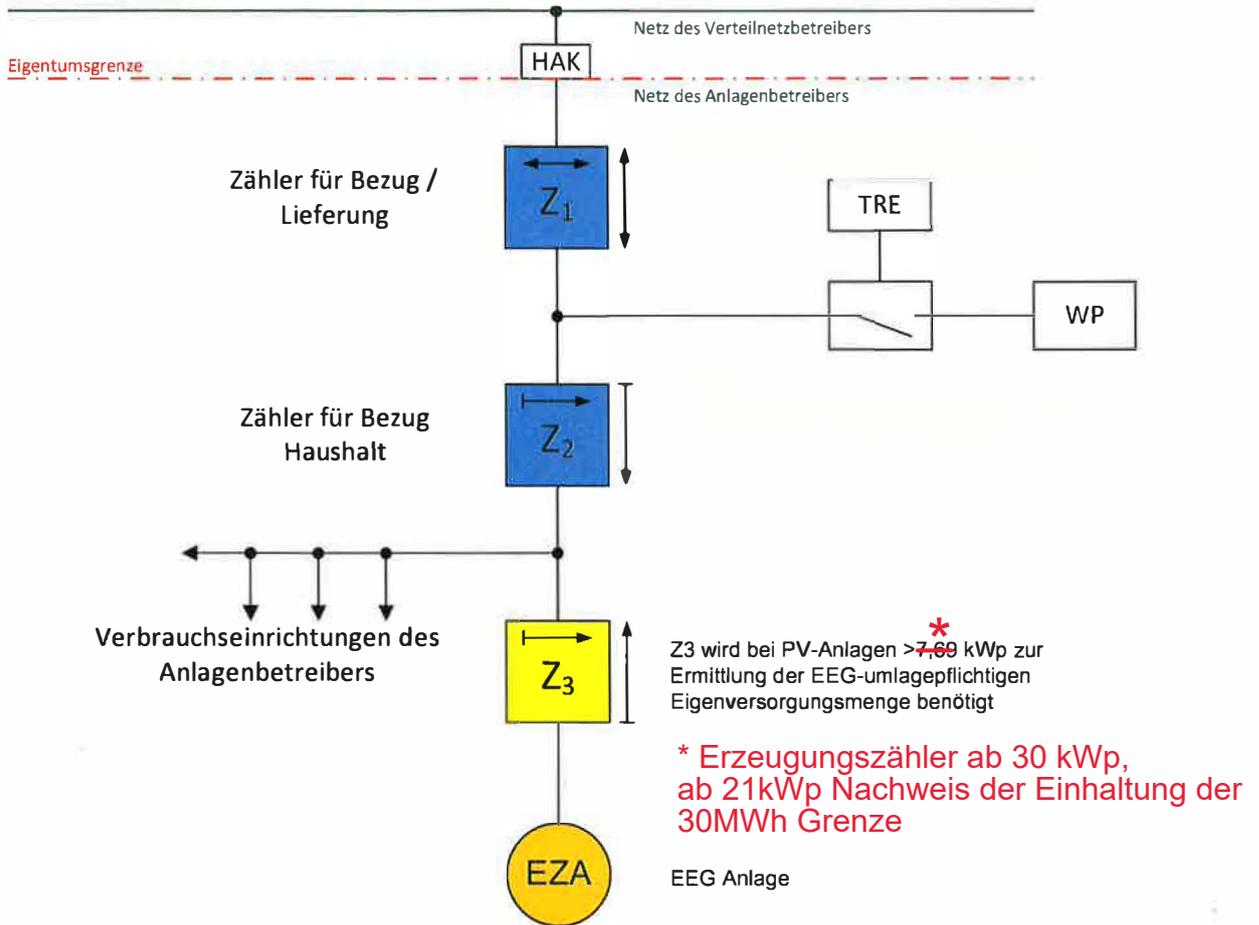

Berechnung:

Anlage	Berechnung	Bemerkungen
Bezug - Haushalt	$Z2_{1.8.1} + Z2_{1.8.2}$	Beide Zählwerke werden zusammengerechnet um den 1.8.0 zu ermitteln
Bezug - Wärmepumpe HT	$Z1_{1.8.1} - Z2_{1.8.1}$	
Bezug - Wärmepumpe NT	$Z1_{1.8.2} - Z2_{1.8.2}$	
Einspeisung	$Z1_{2.8.0}$	
Erzeugung	$Z3_{2.8.0}$	